



Steffen Mallast  
Fröbelstraße 5  
30451 Hannover

An den  
Stadtbezirksrat Linden/Limmer  
- über den Bezirksbürgermeister und  
über den Fachbereich Zentrale Dienste  
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten OE 18.62.10-  
Trammplatz 2, Rathaus 30159 Hannover

28. Mai 2019

### **Anfrage zur nächsten Sitzung des Bezirksrates am 19.06.2019**

#### **Position der Glascontainer nach Umgestaltung der Haltestelle Wunstorfer Straße**

Im Rahmen des Hochbahnsteigbaus an der Stadtbahnhaltestelle Wunstorfer Straße wurden im vergangenen Jahr auch die Nebenanlagen erneuert.

Die ursprüngliche Planung sah stadteinwärts einen, sich der Straßenführung angepassten, leicht gebogenen Radweg vor. Die bereits vorhandenen, unterirdischen Glascontainer sollten an ihrem bisherigen Standort verbleiben (s. Abb. 1).

Nach Abschluss der Arbeiten und der Freigabe des Radweges vor einigen Monaten, zeigte sich, dass von diesen Planungen abgewichen wurde. Die Glascontainer befinden sich nun zwischen Straße und Radweg. Letzterer wird um die Container herumgeführt. Fast immer ist der Radweg mit Glasscherben übersät. Hinzukommt, dass von den Glascontainern selbst eine Gefahr ausgeht, da sie unerwartet „im Weg stehen“. Sie sind insbesondere in der Dunkelheit erst spät zu erkennen und durch keine Warnbarken etc. gesichert.

Wir fragen die Verwaltung:

1. Wann und warum wurden die ursprünglichen Planungen geändert und weswegen wurde der Stadtbezirksrat nicht über die Änderungen informiert?
2. Wie bewertet die Verwaltung den jetzigen Standort der Glascontainer hinsichtlich der Gefahrenquellen wie Radwegeverschwenkung und Glasscherbenaufkommen?
3. Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden um die beschriebenen Probleme mittelfristig zu lösen (Reinigungsintervalle verkürzen, Container versetzen, Warnbeschilderung o.ä.)?

(Steffen Mallast)

Fraktionsvorsitzender

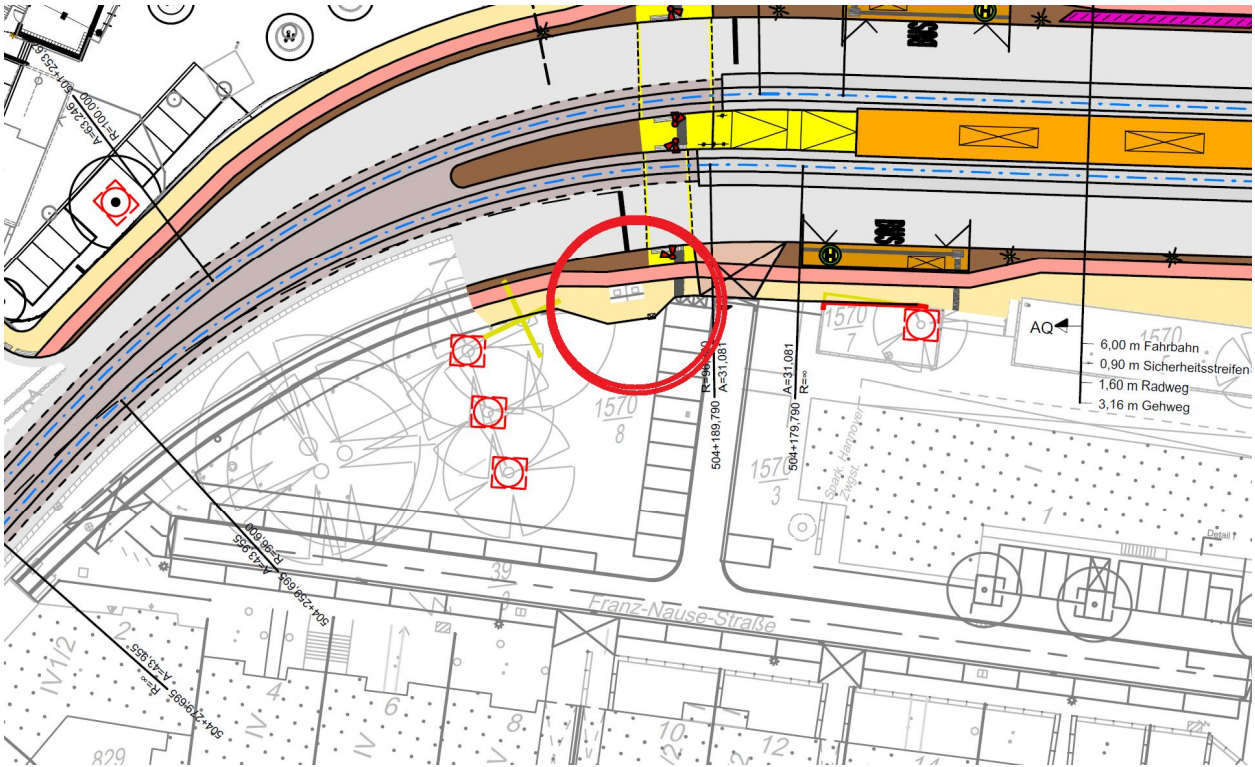


Abb. 1: Geplante Position der Glascontainer und Radwegverlauf nach Drucksache Nr. 2374/2016 Anl. 2



Abb. 2: Tatsächliche Position der Glascontainer